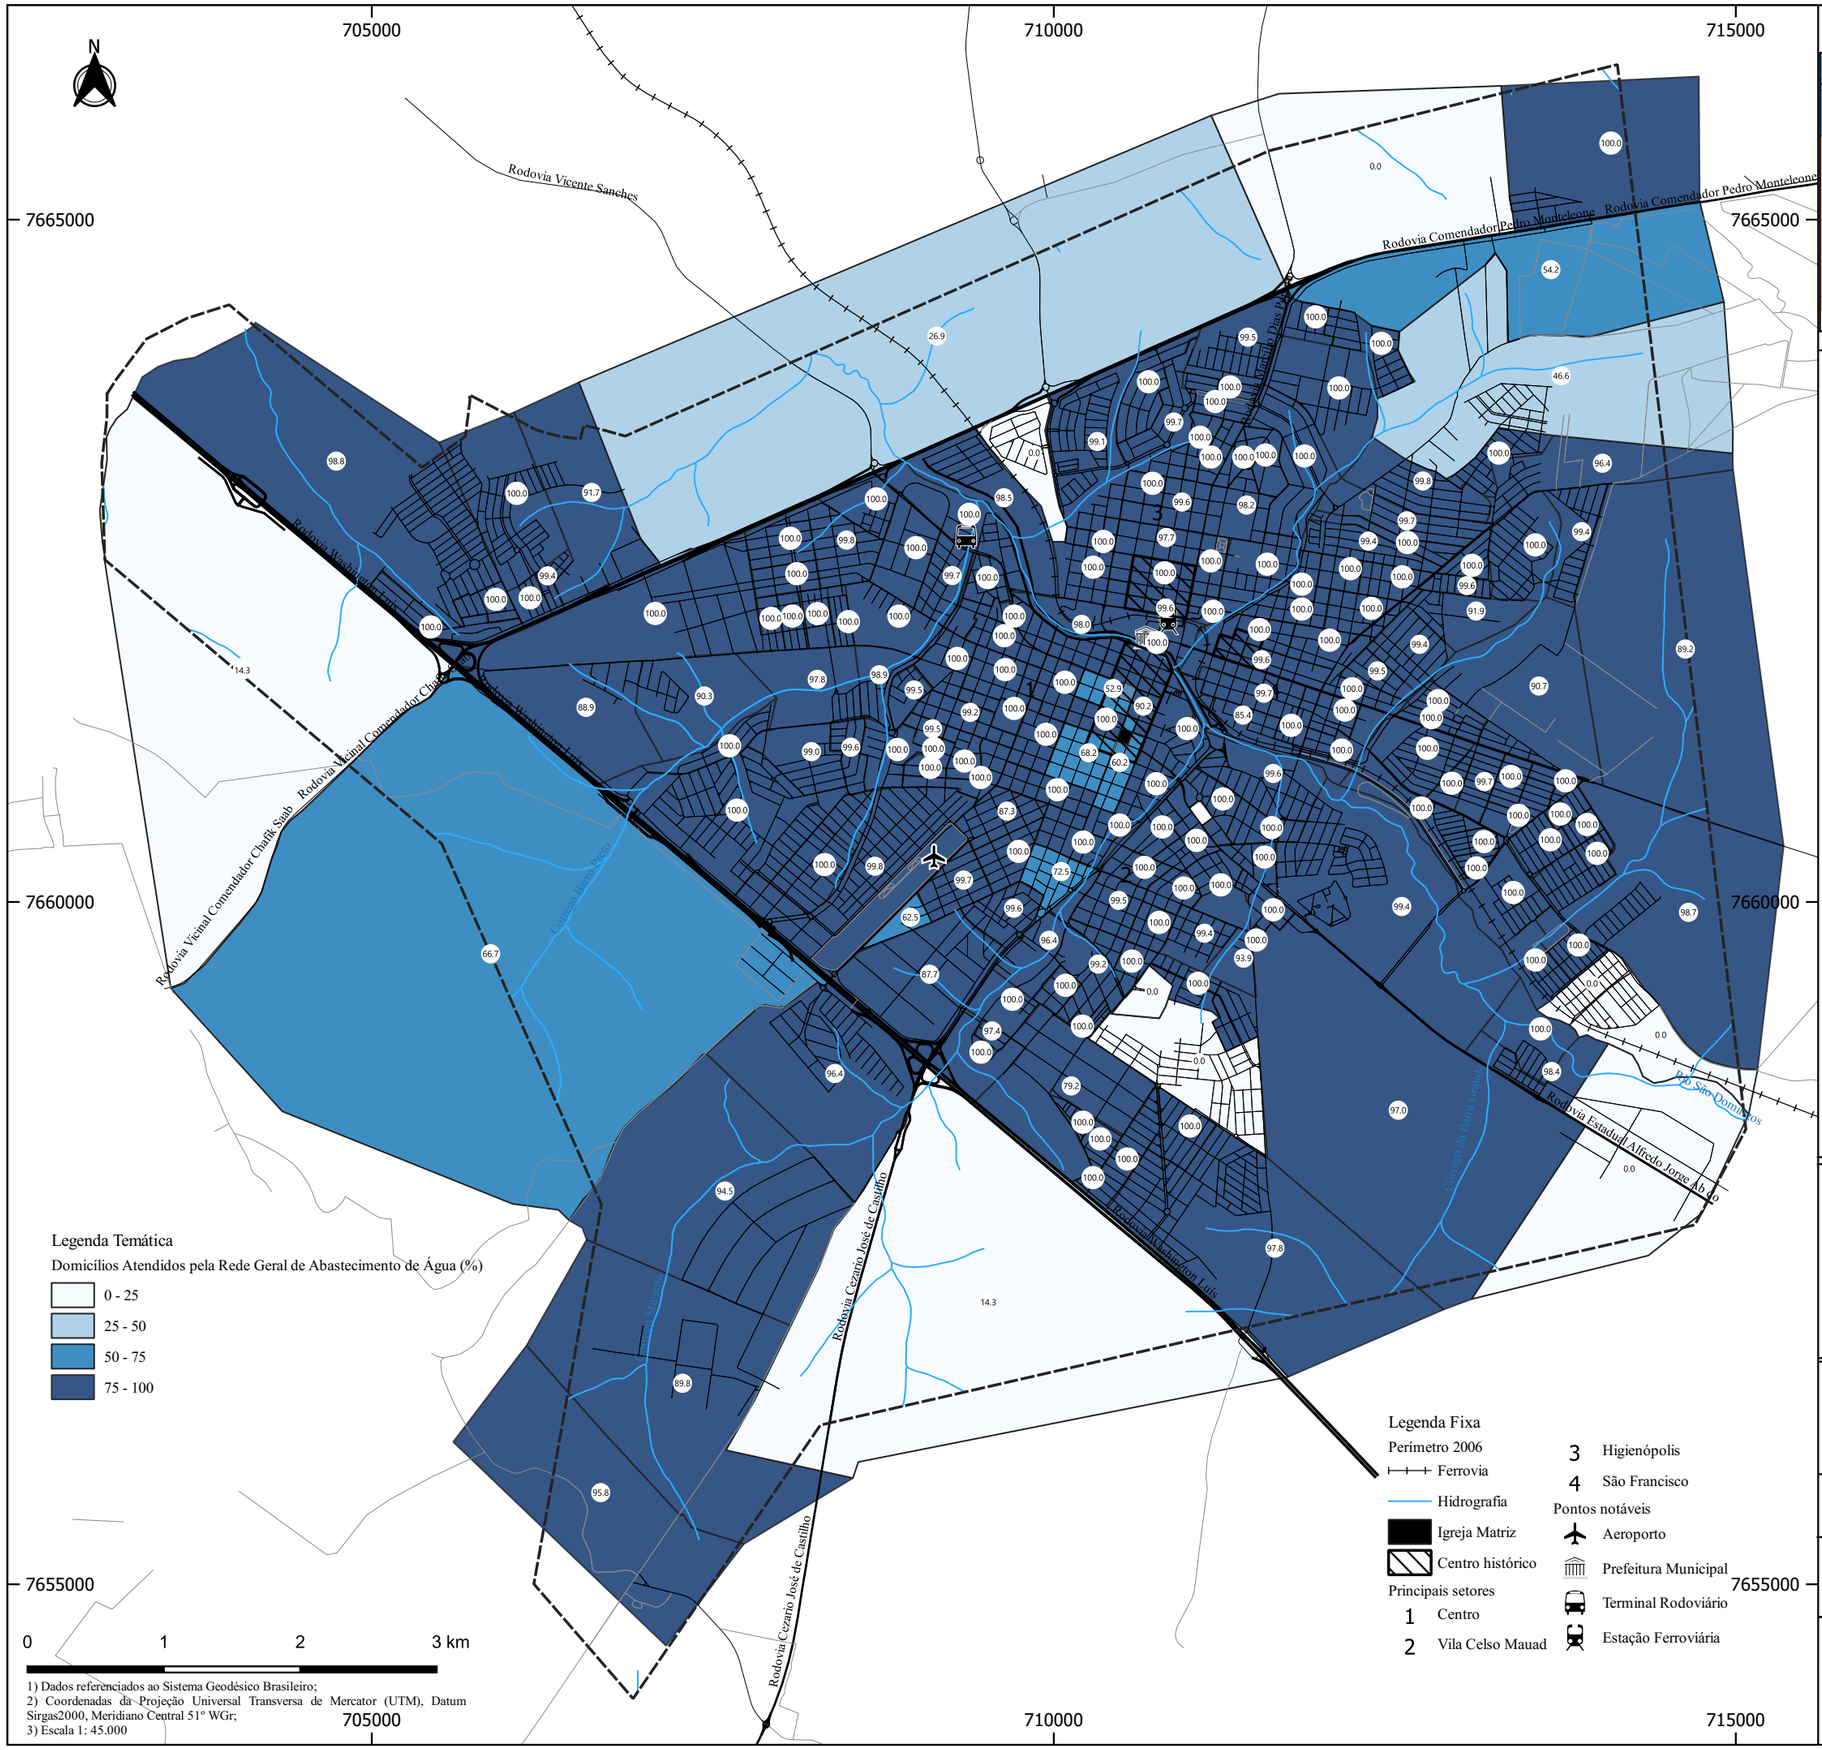

Inserção do Município de Catanduva nas UGRHI 15 e 16

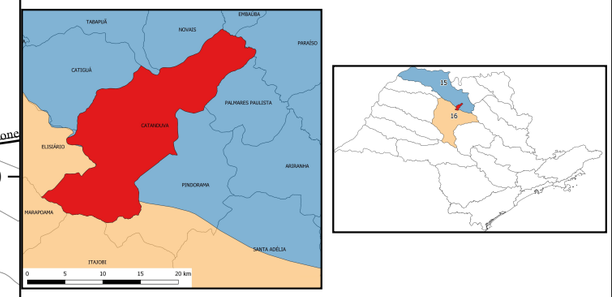

Domicílios Atendidos pela Rede Geral de Abastecimento de Água – IBGE (2010)

A qualidade de vida de uma população está intrinsecamente associada à disponibilidade de infraestrutura e serviços públicos da região em que vive. No que se refere ao saneamento básico, o atendimento da demanda de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos são indicadores dessa qualidade de vida e do grau de bem estar da população.

Em geral, a região de Catanduva apresenta níveis de abastecimento de água superiores em comparação à média do Estado. Foram considerados domicílios com abastecimento de água aqueles ligados à rede geral no ano 2010.

A maior parte do perímetro urbano de Catanduva possui nível de atendimento de abastecimento de água maior que 75%. Observa-se que este nível de atendimento decresce nos lugares com maior presença de poços artesianos, mesmo em regiões centrais. Entretanto este decréscimo é visível principalmente nos distritos industriais e nas regiões de chácaras. O menor nível de atendimento de abastecimento de água se encontra nas regiões do perímetro urbano que ainda mantém o uso rural, ou que ainda não foram urbanizadas. No mapa podem ser encontrados níveis baixos de atendimento em loteamentos que no ano de 2010, durante o levantamento censitário do IBGE, não possuíam infraestrutura inteiramente instaladas, ou ainda estavam em fase de implantação. Atualmente, no ano de 2018, estes loteamentos possuem infraestrutura completa.



Propriedades da Projeção UTM

Latitude: 21° 8' 16" S
Longitude: 48° 58' 22" W
Convergência Meridiana: -0°44'50,21172"
Declinação Magnética: -20,71°
Data: 4/6/2018
Variação anual: -0,13º



Torre ASP06

PREFEITURA DE CATANDUVA

REVISÃO DO PDE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

AUCA- Atlas Ambiental Urbano de Catanduva
Rede Geral de Abastecimento de Água

Responsáveis:
Prof. Dr. Luiz Antonio Nigro Falcoski (coordenador)
MSc. Arqª Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches
MSc. Engº Ivan Damasco Menzori
MSc. Geógrafa Natália da Costa Souza
Arqº Ricardo Travassos Falcoski

Data:
Setembro / 2018

FOLHA
18