


MODELO PADRÃO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO

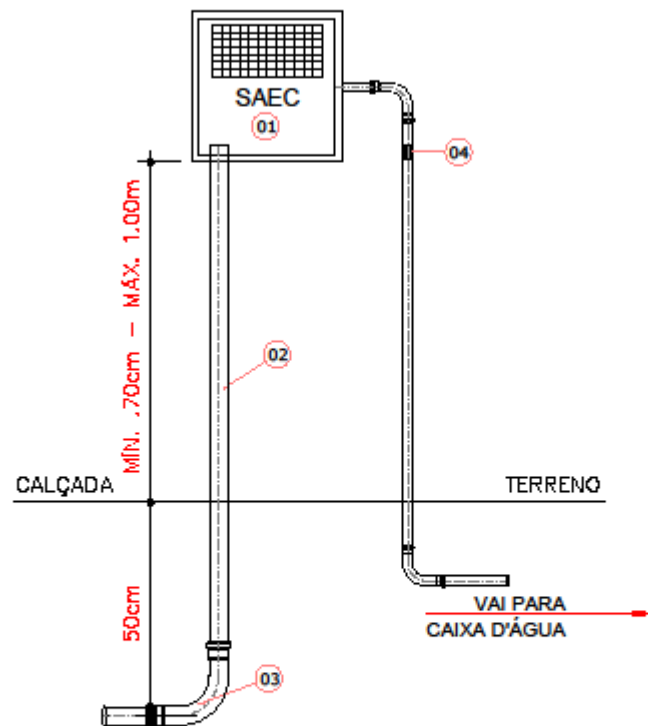


LISTA DE PEÇAS:


- 01 CAIXA PADRÃO SAEC
- 02 TUBO Ø2" (Ø50mm) PVC BRANCO ESGOTO L= 1,50m
- 03 CURVA 45° OU 90° LONGA (Ø50mm) PVC BRANCO ESGOTO
- 04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ROSCÁVEL Ø3/4" LATÃO

NOTAS:

- Materiais de responsabilidade de compra do cliente conforme lista de peças demonstrado neste projeto.

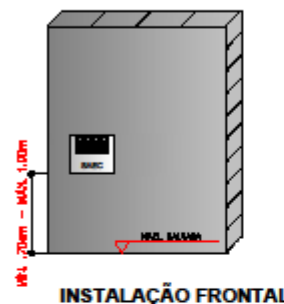

INSTALAÇÃO FRONTAL

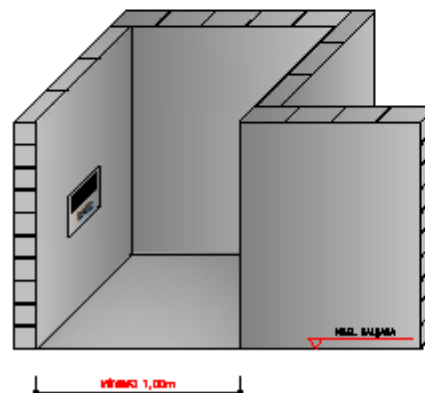

INSTALAÇÃO LATERAL

NOTAS:

- A caixa de proteção deverá ser instalada na divisa frontal do lote, voltada para o passeio público;
- A caixa deverá ser instalada, no mínimo 0,70m e no máximo 1,00m, medido do piso (finalizado) até a face inferior da mesma;
- A caixa deverá ser revestida de tijolos, incluindo a parte traseira;
- A curva deverá ser instalada a 0,50m de profundidade do piso finalizado;
- O registro de gaveta deverá ser instalado após a saída da caixa de proteção.

NOTAS:

- Poderá ser instalada na divisa lateral do lote, desde que seja na inserção da divisa frontal com a divisa lateral, com largura mínima de 1,00m, permitindo acesso livre pela calçada, com TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO;
- Deverá ter acesso livre pela calçada, sem qualquer obstáculo/interferências, por exemplo: jardins, árvores, grades, alambrados, portões, entre outros similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA
CAIXA PADRÃO DE PROTEÇÃO DE
HIDRÔMETRO
ABRIVO TÉCNICO

SAEC

CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO MODELOS DE INSTALAÇÃO

Instalação Alvenaria Externa




Instalação Alvenaria na Grade



Instalação lateral Recuo de Portão




Instalação de Multi Caixas

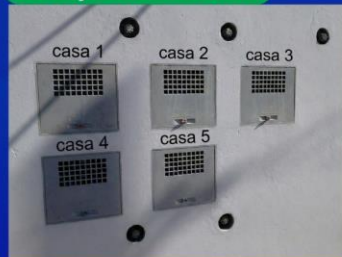

CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO MODELOS DE INSTALAÇÃO

VISÃO FRONTAL DA CAIXA INSTALADA

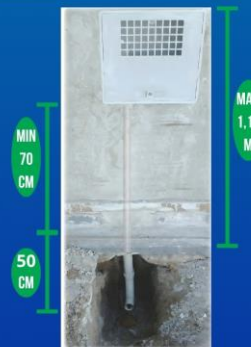

VISÃO TRASEIRA DA CAIXA INSTALADA



- 4 niples ¾ ou 4 adaptadores ou ¾ cola rosca
- 2 cotovelos ¾ de ferro ou 2 curvas longas ¾ cola;
- 1 registro ¾ gaveta
- 1 tê ¾ em ferro;
- 1 veda rosca (25mmx50mm)
- 1 curva longa esgoto 2" (polegadas de 45 ou 90 graus);
- 1,50m tubo esgoto 2" (polegadas)

- A instalação é por conta do cliente;
- A parte traseira da caixa deve ser revestida com tijolos;
- Registro já instalado;
- Fila veda rosca deve ficar junto com kit azul do Imóvel;

Fiscalização - 3531-0634 | Call Center - 0800 723 0602

SAEC

Fiscalização - 3531-0634 | Call Center - 0800 723 0602

SAEC